

www.inwestycjegminne.pl

ZNAK SPRAWY: IG.ZP.271.7.2020.

Dobudowa sali gimnastycznej do budynku szkoły podstawowej w Klukowej Hucie

**Wyjaśnienia nr 1 treści SIWZ
Modyfikacja treści SIWZ**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych udzielam następujących wyjaśnień treści SIWZ oraz wprowadzam modyfikację SIWZ:

I. Pytania i odpowiedzi:

1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt konstrukcji dachu z dźwigarów z drewna klejonego.
Odp. Dokumentacja zamieszczona jest na stronie Zamawiającego.
2. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o skan pozwolenia na budowę i stosownych decyzji.
Odp. Zamawiający oświadcza, że posiada pozwolenie na budowę, nie stanowi ono opisu przedmiotu zamówienia. Wycenę należy sporządzić na podstawie SIWZ, załączników oraz wyjaśnień.
3. Prosimy o potwierdzenie, iż uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.
Odp. Potwierdzam.
4. Zgodnie z załA_OPZ_7_2020_IG „W zakresie elewacji Sali Zamawiający informuje, że rezygnuje z okładziny z płytek klinkierowych – w miejscach, gdzie w projekcie wskazano płytkę klinkierową należy wykonać tynk silikatowy malowany na biało.” – prosimy o potwierdzenie, iż zapis ten dotyczy wyłącznie elewacji Sali gimnastycznej, natomiast na elewacjach pozostałych części budynków projektowanych (zaplecze) w miejscach, w których wskazano płytkę klinkierową, należy ją ująć w ofercie.
Odp. Zamawiający informuje, że rezygnuje w całości z wykonania okładzin z płytki klinkierowej – na budynku Sali oraz na pozostałych częściach budynków projektowanych. W miejscach gdzie w projekcie wskazano płytkę klinkierową należy wykonać tynk silikatowy malowany na biało.
5. Prosimy o sprecyzowanie jakiego rodzaju certyfikaty i normy powinny mieć/spęłniać posadzki sportowe Sali gimnastycznej.

Odp. Podłoga sportowa (konstrukcja + nawierzchnia PCV) musi posiadać pełną zgodność z normą EN 14904 we wszystkich 13 parametrach.

Uwaga: Zamawiający zmienia Opis przedmiotu zamówienia poprzez zmianę rodzaju podłogi sportowej. Zamawiający rezygnuje z podłogi drewnianej. W cenie należy ująć posadzkę sportową PCV wg opisu poniżej.

- II. W zakresie opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wprowadza następującą modyfikację: Zamawiający wymaga wykonania posadzki Sali o konstrukcji punktowo i powierzchniowo elastycznej z wykładziną sportową PCV gr. minimum 7 mm. Konstrukcja ze sklejki, podwójnie legarowanej na podkładkach elastycznych.

Konstrukcja podłogi sportowej:

1. podłoże betonowe
2. warstwa folii izolacyjnej stabilizująca wilgoć
3. podkładka sprężysta gr.12mm
4. ruszt podłużny ze sklejki BFU 100 o wymiarach 15 x 85 mm, ułożony w rozstawie osiowym co 418 mm
5. ruszt poprzeczny ze sklejki BFU 100 o wymiarach 15 x 85 mm, ułożony w rozstawie osiowym co 138 mm
6. warstwa sklejki BFU 100 gr. 12mm
7. nawierzchnia sportowa, wykładzina sportowa PVC gr. min. 7 mm
8. listwa wentylacyjna

Opis wykładziny sportowej:

- Wielowarstwowa nawierzchnia sportowa o grubości min. 7 mm,
- Zabezpieczona powierzchniowo, fabrycznie systemem zabezpieczania powierzchni, niewymagającym żadnych dodatkowych powłok ochronnych przez cały okres użytkowania, zabezpiecza przed zabrudzeniami, zmniejsza koszty czyszczenia oraz łagodzi skutki niszczenia. Dzięki swojej konstrukcji, przeciwdziała również poślizgom. Jest odporny na działanie bakterii i chemikaliów, łatwy w utrzymaniu czystości
- Zawiera ochronę antybakteryjną i przeciwgrzybiczną
- Z warstwą użytkową z kalandrowanego PCV o grubości min. 2mm, w środku wzmocniona / zbrojona podwójną siatką z włókna szklanego.

Właściwości:


- Grubość całkowita min. 7 mm
- Szerokość rolki min. 1,5m
- Warstwa wierzchnia (PCV) grubość min. 2 mm
- Klasyfikacja ogniowa- min. Cfl s1 (wg. EN 13 501-1)
- Łączona za pomocą sznura o gr. 5 mm (spawanie metodą obróbki termicznej)
- Amortyzacja uderzeń: $\geq 25\%$
- Odkształcenie pionowe: ≤ 5 mm
- Zachowanie się piłki po odbiciu pionowym $\geq 90\%$
- Tarcie 80-110
- Odporność na wgłębienie $<0,5$ mm

Dokumenty wymagane od Wykonawcy do odbioru dotyczące wykładziny sportowej:

- Atest higieniczny PZH

- Deklaracja Właściwości Użytkowych potwierdzających zgodność z normą EN 14 904 dla systemu sportowego wraz z oznakowaniem CE
- Karta Techniczna
- Wykładzina musi posiadać certyfikaty podstawowych Federacji Sportowych halowych gier zespołowych:
 - EHF (Europejskiego Związku Piłki Ręcznej)
 - IHF (Światowy Związek Piłki Ręcznej)
 - FIBA – (Międzynarodowego Związku Piłki Koszykowej)
 - FIVB – (Międzynarodowego Związku Piłki Siatkowej)
- Autoryzacja producenta - dla zapewnienia dostawy nawierzchni wraz z gwarancją producenta (wymagane do wniosku materiałowego - należy dołączyć autoryzację producenta oferowanej nawierzchni, wystawioną na imiennie na Wykonawcę).

Poniżej przykładowa konstrukcja podłogi jako wzorzec:

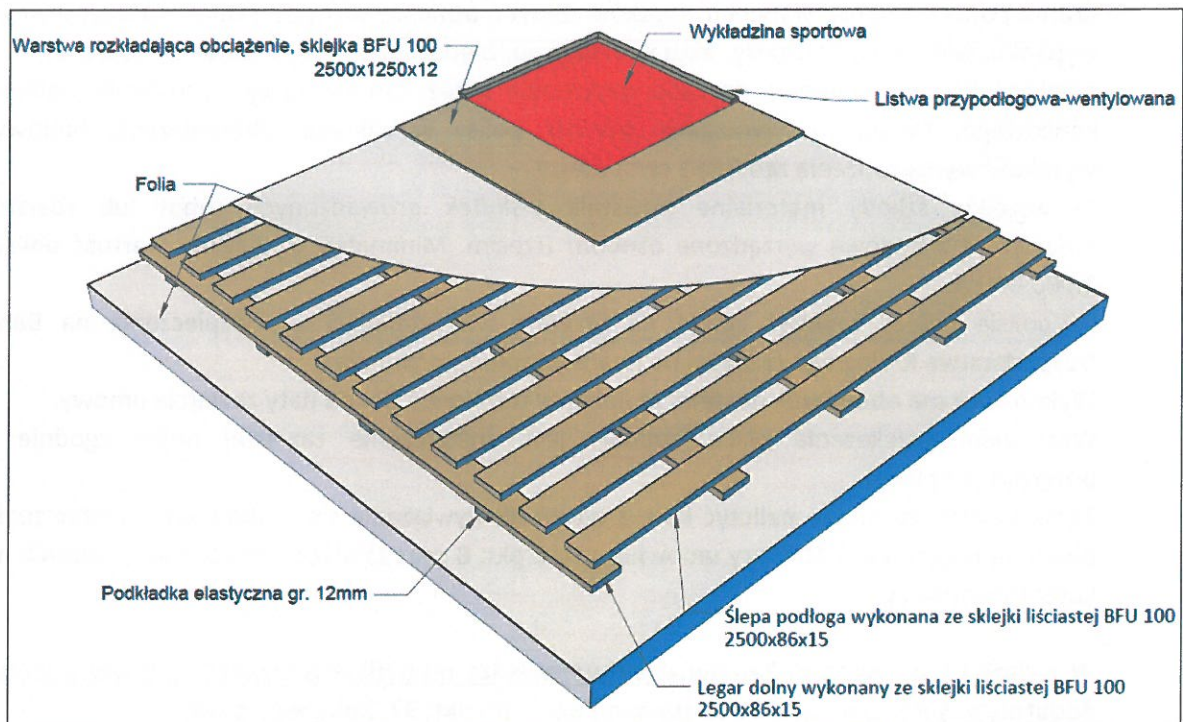

Uwaga: Wykonawca może zaproponować system legarowany w innych rozstawach, pod warunkiem, że jest w całości wykonany ze sklejki liściastej (BFU100) oraz posiada pełną zgodnością z normą EN14904.

W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza: poprawiony przekrój oraz specyfikację techniczną.

III. W zakresie opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wprowadza następującą modyfikację - uzupełnienie: Zamawiający wymaga wykonania ogrodzenia obiektu.

W związku z powyższym Zamawiający rozszerza SIWZ o następujące zapisy: W załączniku A Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający dodaje pkt. 1.9 o następującym brzmieniu:

„1.9. W cenie oferty należy ująć wykonanie ogrodzenia panelowego systemowego - szczególne zapisy zawarto w opracowaniu „Ogrodzenie”.”

- IV. W zakresie warunków umowy Zamawiający wprowadza następującą modyfikację: Zamawiający wymaga od Wykonawcy ubezpieczenia umowy oraz przedłożenia polisy przed przekazaniem terenu budowy, na cały okres budowy zgodnie z terminem realizacji podanym w umowie.

W związku z powyższym Zamawiający rozszerza SIWZ o następujące zapisy:

W załączniku A Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający dodaje pkt. 17 o następującym brzmieniu:

„17. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy zobowiązany jest ubezpieczyć umowę od wszystkich ryzyk budowy. W ramach ubezpieczenia umowy należy ująć:

a) ubezpieczenie szkód materialnych obiektu „w budowie” od utraty lub uszkodzenia na skutek pożaru, zalania, wybuchu, skutków zdarzeń atmosferycznych. skutek nieszczęśliwego wypadku, włamania, kradzieży, aktu wandalizmu, błędów w wykonawstwie na okres od dnia przekazania placu budowy do dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. Minimalna wymagana wartość polisy w zakresie ubezpieczenia budowy: wysokość wynagrodzenia zgodnie z ceną oferty.

b) wszelkie szkody materialne powstałe wskutek prowadzonych robót lub zdarzeń związanych z budową wyrządzone osobom trzecim. Minimalna wymagana wartość polisy: 1.000.000 zł.

W polisie należy zawrzeć zgodę na przelew wierzytelności z ubezpieczenia na Bank Gospodarstwa Krajowego (z uwagi na finansowanie zamówienia).

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć polisę w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

Warunkiem przekazania placu budowy jest dostarczenie zawartej polisy zgodnie z powyższym opisem.

Zamawiający ma prawo naliczyć karę z tytułu niewywiązania się z obowiązku dostarczenia polisy na podstawie § 10 [Kary umowne] ust. 1 pkt. 8 oraz zawrzeć umowę ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.”

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza modyfikację projektu umowy poprzez dodatnie w § 4 [Obowiązki Stron umowy] ust. 3 po pkt. 37, kolejnego punktu:

„38. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy zobowiązany jest ubezpieczyć umowę od wszystkich ryzyk budowy na warunkach określonych w SIWZ. W ramach ubezpieczenia umowy należy ująć:

a) ubezpieczenie szkód materialnych obiektu „w budowie” od utraty lub uszkodzenia na skutek pożaru, zalania, wybuchu, skutków zdarzeń atmosferycznych. skutek nieszczęśliwego wypadku, włamania, kradzieży, aktu wandalizmu, błędów w wykonawstwie na okres od dnia przekazania placu budowy do dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. Minimalna wymagana wartość polisy w zakresie ubezpieczenia budowy: wysokość wynagrodzenia zgodnie z ceną oferty.

b) wszelkie szkody materialne powstałe wskutek prowadzonych robót lub zdarzeń związanych z budową wyrządzone osobom trzecim. Minimalna wymagana wartość polisy: 1.000.000 zł.”

- V. W celu umożliwienia wprowadzenia zmian w ofertach Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

Na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający wprowadza następującą modyfikację treści SIWZ:

**Zamawiający wprowadza modyfikację treści SIWZ
w zakresie terminów składania i otwarcia ofert.**

Pkt. 11 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Termin składania ofert: do 17 listopada 2020 r. godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: 17 listopada 2020 r. o godz. 10:15.

Pkt. 10.23 SIWZ w zakresie opisu opakowania - kopert zmienia się w zakresie terminu w następujący sposób:

„Nie otwierać przed dniem 17 listopada 2020 r. godz. 10:15”

W związku z powyższą modyfikacją, na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.

PREZES
mgr inż. Marcin Wysocki